



201719122047

正本

检测报告

Test Report



报告编号:

Report No

RHS2501014

检测目的:

Detection Purpose

委托检测

委托单位:

Client

江门市德邑大卫浴有限公司

受测单位:

Tested Unit

江门市德邑大卫浴有限公司

受测地址:

Tested Address

江门市蓬江区杜阮北二路 33 号

广东华清检测技术有限公司

GuangDong Huqing Detection Technology Co., Ltd.

(检验检测专用章)

(Special seal for report)

检测报告

Test Report

报告编号: RHS2501014

第 2 页 共 13 页

编制人: 梁洁莹

Written by

签发人: 谢永彬

Authorized Signatory

审核人: 叶友连

Check by

签发日期: 2025年10月30日

Date

报告编制声明

Notice

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性, 对检测数据负检测技术责任, 并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
Our company ensures the scientificity, impartiality and accuracy of the test and takes detection technology responsibility for the testing data. As the same time we will keep secret for the samples and technical information that you offered.
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
This report is only responsible for the samples or the analysis result.
3. 本检测结果仅代表检测时委托单位提供的工况条件下项目测值。
This result of the test is effective only under the working conditions which you offered.
4. 本报告涂改、增删无效; 无审核人、签发人签字无效。
The report is invalid if it is modified, added and deleted or not signed by the verifier and the authorized signatory.
5. 本报告无  章、检验检测专用章、骑缝章无效。
The report is invalid without , Special Seal for Report and Paging Seal.
6. 未经本公司书面批准, 不得部分复制本报告, 不得用于商业广告。
Without the written permission of our Company please do not copy and use for commercial advertisements.
7. 对本报告若有疑问, 请向本公司来函来电并注明报告编号。对检测结果若有异议, 应于收到本报告之日起十天内向本公司提出复测申请, 逾期不予受理。对于性能不稳定、不易留样的样品, 恕不受理。
If you have any questions about this report, please contact us within 10 days after receiving the report. Samples which are not stable or not easy to keep will not be accepted.

通讯资料:

实验室地址: 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 15 号宝豪科技大厦 1 栋 1302、1303 室

报告质量投诉电话: 134 2317 5038

监测服务投诉电话: 0769-85654567



东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 15 号宝豪科技大厦 1 栋 1302、1303 室
Tel: 0769-85654567 Fax: 4001391886 E-mail: test@gdhqjc.com http: //www.gdhqjc.com

检测报告

Test Report

报告编号: RHS2501014

第 3 页 共 13 页

1、检测人员: 1.1 采样人员: 李嘉乐、汤靖燐、祝家杰

Test Personnel

1.2 分析人员: 黄俞铭、陈美兰、林伦飞、叶子健、祝嘉萍、俞祺浩、邓伟霞

2、检测结果:

Test Results

2.1 地下水

2.1.1 D1

单位: mg/L (注明除外)

采样日期	2025-10-13	分析日期	2025-10-13~2025-10-18
经纬度	113.006020°E,22.617409°N	样品性状	浅黄色、无气味、无浮油、微浊
采样位置	检测项目	检测结果	参考限值
D1	浊度 (NTU)	22	10
	氨氮	0.204	1.50
	氰化物	ND	0.1
	碘化物	0.154	0.50
	铬	ND	---
	镍	0.00083	0.10
	铜	ND	1.50
	锌	0.0124	5.00
	邻苯二甲酸丁基苄基酯	ND	---
	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	ND	0.3
	邻苯二甲酸二乙酯	ND	---
	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.15	---
	邻苯二甲酸二丁酯	ND	---
	邻苯二甲酸二甲酯	ND	---
	邻苯二甲酸二辛酯	ND	---

注: 1、D1 限值参考《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表 1 和表 2、IV类限值;

2、“---”表示参考限值《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表 1 和表 2、IV类限值中未对该项目作限值;

3、“ND”表示检测数据值低于方法最低检出限;

4、参考限值由委托单位提供;

5、样品主要采集依据: HJ 164-2020。



检测报告

Test Report

报告编号: RHS2501014

第 4 页 共 13 页

2.1.2 D2

单位: mg/L (注明除外)

采样日期	2025-10-13	分析日期	2025-10-13~2025-10-18
经纬度	113.006944°E, 22.617639°N	样品性状	浅黄色、无气味、无浮油、微油
采样位置	检测项目	检测结果	参考限值
D2	浊度 (NTU)	22	10
	氨氮	0.171	1.50
	氰化物	ND	0.1
	碘化物	0.058	0.50
	铬	0.00018	---
	镍	0.00057	0.10
	铜	ND	1.50
	锌	0.00880	5.00
	邻苯二甲酸丁基苄基酯	ND	---
	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	ND	0.3
	邻苯二甲酸二乙酯	ND	---
	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.13	---
	邻苯二甲酸二丁酯	ND	---
	邻苯二甲酸二甲酯	ND	---
	邻苯二甲酸二辛酯	ND	---

注: 1、D2 限值参考《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表 1 和表 2、IV类限值;
2、“---”表示参考限值《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表 1 和表 2、IV类限值中未对该项目作
限值;
3、“ND”表示检测数据值低于方法最低检出限;
4、参考限值由委托单位提供;
5、样品主要采集依据: HJ 164-2020。



检测报告

Test Report

报告编号: RHS2501014

第 5 页 共 13 页

2.1.3 D3

单位: mg/L (注明除外)

采样日期	2025-10-13	分析日期	2025-10-13~2025-10-18
经纬度	113.006076°E,22.619107°N	样品性状	浅黄色、无气味、无浮油、微浊
采样位置	检测项目	检测结果	参考限值
D3	浊度 (NTU)	28	10
	氨氮	1.01	1.50
	氰化物	ND	0.1
	碘化物	ND	0.50
	铬	0.00030	---
	镍	0.00881	0.10
	铜	ND	1.50
	锌	0.00121	5.00
	邻苯二甲酸丁基苄基酯	ND	---
	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	ND	0.3
	邻苯二甲酸二乙酯	ND	---
	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.12	---
	邻苯二甲酸二丁酯	ND	---
	邻苯二甲酸二甲酯	ND	---
	邻苯二甲酸二辛酯	ND	---
注: 1、D3 限值参考《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表 1 和表 2、IV类限值; 2、“---”表示参考限值《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表 1 和表 2、IV类限值中未对该项目作 限值; 3、“ND”表示检测数据值低于方法最低检出限; 4、参考限值由委托单位提供; 5、样品主要采集依据: HJ 164-2020。			



检测报告

Test Report

报告编号: RHS2501014

第 6 页 共 13 页

2.1.4 D4

单位: mg/L (注明除外)

采样日期	2025-10-13	分析日期	2025-10-13~2025-10-18
经纬度	113.006055°E,22.619050°N	样品性状	黄色、无气味、无浮油、微油
采样位置	检测项目	检测结果	参考限值
D4	浊度 (NTU)	22	10
	氨氮	0.148	1.50
	氰化物	ND	0.1
	碘化物	ND	0.50
	铬	0.00023	---
	镍	0.00047	0.10
	铜	ND	1.50
	锌	0.00113	5.00
	邻苯二甲酸丁基苄基酯	ND	---
	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	ND	0.3
	邻苯二甲酸二乙酯	ND	---
	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.12	---
	邻苯二甲酸二丁酯	ND	---
	邻苯二甲酸二甲酯	ND	---
	邻苯二甲酸二辛酯	ND	---
注: 1、D4 限值参考《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表 1 和表 2、IV类限值; 2、“---”表示参考限值《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表 1 和表 2、IV类限值中未对该项目作 限值; 3、“ND”表示检测数据值低于方法最低检出限; 4、参考限值由委托单位提供; 5、样品主要采集依据: HJ 164-2020。			



检测报告

Test Report

报告编号: RHS2501014

第 7 页 共 13 页

2.1.5 D5

单位: mg/L (注明除外)

采样日期	2025-10-13	分析日期	2025-10-13~2025-10-18
经纬度	113.007595°E,22.620070°N	样品性状	浅黄色、无气味、无浮油、微浊
采样位置	检测项目	检测结果	参考限值
D5	浊度 (NTU)	26	10
	氨氮	0.210	1.50
	氰化物	ND	0.1
	碘化物	ND	0.50
	铬	0.00032	---
	镍	0.00108	0.10
	铜	ND	1.50
	锌	0.00335	5.00
	邻苯二甲酸丁基苄基酯	ND	---
	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	ND	0.3
	邻苯二甲酸二乙酯	ND	---
	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.33	---
	邻苯二甲酸二丁酯	ND	---
	邻苯二甲酸二甲酯	ND	---
	邻苯二甲酸二辛酯	ND	---
注: 1、D5 限值参考《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表 1 和表 2、IV类限值; 2、“---”表示参考限值《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表 1 和表 2、IV类限值中未对该项目作 限值; 3、“ND”表示检测数据值低于方法最低检出限; 4、参考限值由委托单位提供; 5、样品主要采集依据: HJ 164-2020。			



检测报告

Test Report

报告编号: RHS2501014

第 8 页 共 13 页

2.1.6 D6

单位: mg/L (注明除外)

采样日期	2025-10-13	分析日期	2025-10-13~2025-10-18
经纬度	113.008766°E,22.620736°N	样品性状	浅黄色、无气味、无浮油、微浊
采样位置	检测项目	检测结果	参考限值
D6	浊度 (NTU)	32	10
	氨氮	0.132	1.50
	氰化物	ND	0.1
	碘化物	ND	0.50
	铬	0.00028	---
	镍	0.00184	0.10
	铜	0.00073	1.50
	锌	0.0195	5.00
	邻苯二甲酸丁基苄基酯	ND	---
	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	ND	0.3
	邻苯二甲酸二乙酯	ND	---
	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.22	---
	邻苯二甲酸二丁酯	ND	---
	邻苯二甲酸二甲酯	ND	---
	邻苯二甲酸二辛酯	ND	---
注: 1、D6 限值参考《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表 1 和表 2、IV类限值; 2、“---”表示参考限值《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表 1 和表 2、IV类限值中未对该项目作 限值; 3、“ND”表示检测数据值低于方法最低检出限; 4、参考限值由委托单位提供; 5、样品主要采集依据: HJ 164-2020。			



检测报告

Test Report

报告编号: RHS2501014

第 9 页 共 13 页

2.1.7 D7

单位: mg/L (注明除外)

采样日期	2025-10-13	分析日期	2025-10-13~2025-10-18
经纬度	113.009320°E,22.619094°N	样品性状	浅黄色、无气味、无浮油、微浊
采样位置	检测项目	检测结果	参考限值
D7	浊度 (NTU)	28	10
	氨氮	0.171	1.50
	氰化物	ND	0.1
	碘化物	ND	0.50
	铬	0.00018	---
	镍	0.00155	0.10
	铜	ND	1.50
	锌	0.0274	5.00
	邻苯二甲酸丁基苄基酯	ND	---
	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	ND	0.3
	邻苯二甲酸二乙酯	ND	---
	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.17	---
	邻苯二甲酸二丁酯	ND	---
	邻苯二甲酸二甲酯	ND	---
	邻苯二甲酸二辛酯	ND	---
注: 1、D7 限值参考《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表 1 和表 2、IV类限值; 2、“---”表示参考限值《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表 1 和表 2、IV类限值中未对该项目作 限值; 3、“ND”表示检测数据值低于方法最低检出限; 4、参考限值由委托单位提供; 5、样品主要采集依据: HJ 164-2020。			



检测报告

Test Report

报告编号: RHS2501014

第 10 页 共 13 页

3、检测方法:

Test Methods

检测项目	检测方法	使用仪器	检出限
浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》 HJ 1075-2019	便携式浊度仪 WGZ-1B	0.3NTU
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	紫外-可见分光光度计 P3PC	0.025mg/L
氰化物	《地下水水质分析方法第 52 部分: 氰化物的测定吡啶-吡啶酮分光光度法》 DZ/T 0064.52-2021	紫外-可见分光光度计 P3PC	0.002mg/L
碘化物	《水质 碘化物的测定离子色谱法》 HJ 778-2015	离子色谱仪 CIC-D160	0.002mg/L
铬	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014	电感耦合等离子质谱仪 NexION 350S	0.11µg/L
镍			0.06µg/L
铜			0.08µg/L
锌			0.67µg/L
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T 5750.8-2023 (15.1)	气相色谱-质谱联用仪 7890A/5975C	0.41µg/L
邻苯二甲酸丁基苄基酯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 附录 B	气相色谱-质谱联用仪 7890A/5975C	0.25µg/L
邻苯二甲酸二乙酯			0.17µg/L
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	《水质 可萃取性石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)的测定 气相色谱法》HJ 894-2017	气相色谱-质谱联用仪 6890N/5973	0.01mg/L
邻苯二甲酸二正辛酯	《水质 邻苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的测定 液相色谱法》 HJ/T 72-2001	高效液相色谱仪 Agilent1100	0.2µg/L
邻苯二甲酸二甲酯			0.1µg/L
邻苯二甲酸二丁酯			0.1µg/L



检测报告

Test Report

报告编号: RHS2501014

第 11 页 共 13 页

附件一 现场检测照片:




D1-样品采样中



D1-样品分装中



D2-样品采样中

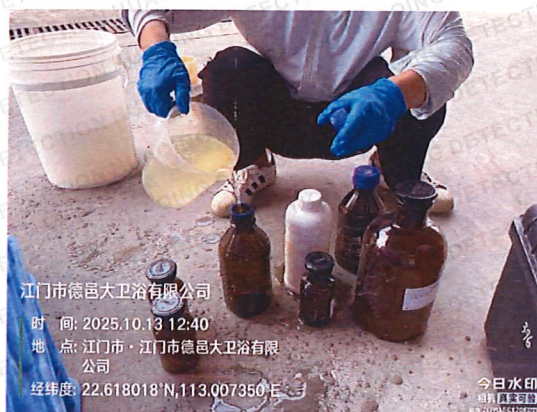

D2-样品分装中



D3-样品采样中



D3-样品分装中





华清检测
HUAQING DETECTION

检测报告

Test Report

报告编号: RHS2501014


第 12 页 共 13 页




D4-样品采样中



D4-样品分装中

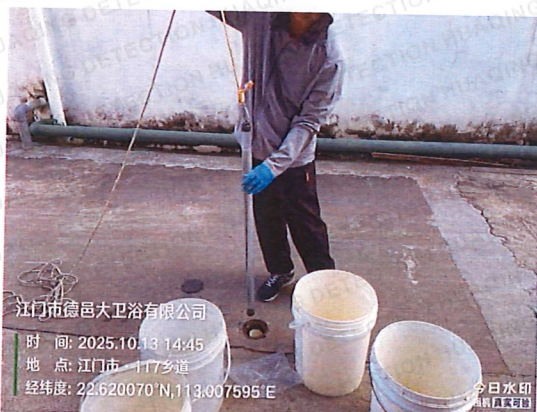

D5-样品采样中

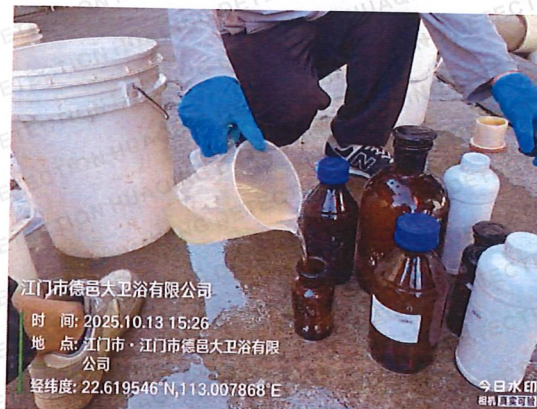

D5-样品分装中



D6-样品采样中



D6-样品分装中



东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 15 号宝豪科技大厦 1 栋 1302、1303 室
Tel: 0769-85654567 Fax: 4001391886 E-mail: test@gdhqc.com http: //www.gdhqc.com

广东华清检测技术有限公司

检测报告

Test Report

报告编号: RHS2501014

第 13 页 共 13 页



D7-样品采样中



D7-样品分装中

报告结束

End

